


Tilslutningstilladelse til Vils Tegloverligger A/S

Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils

Rent regnvand til forsyningens regnvandsledning – procedure for overførsel af procesvand med skærestøv imellem bassiner

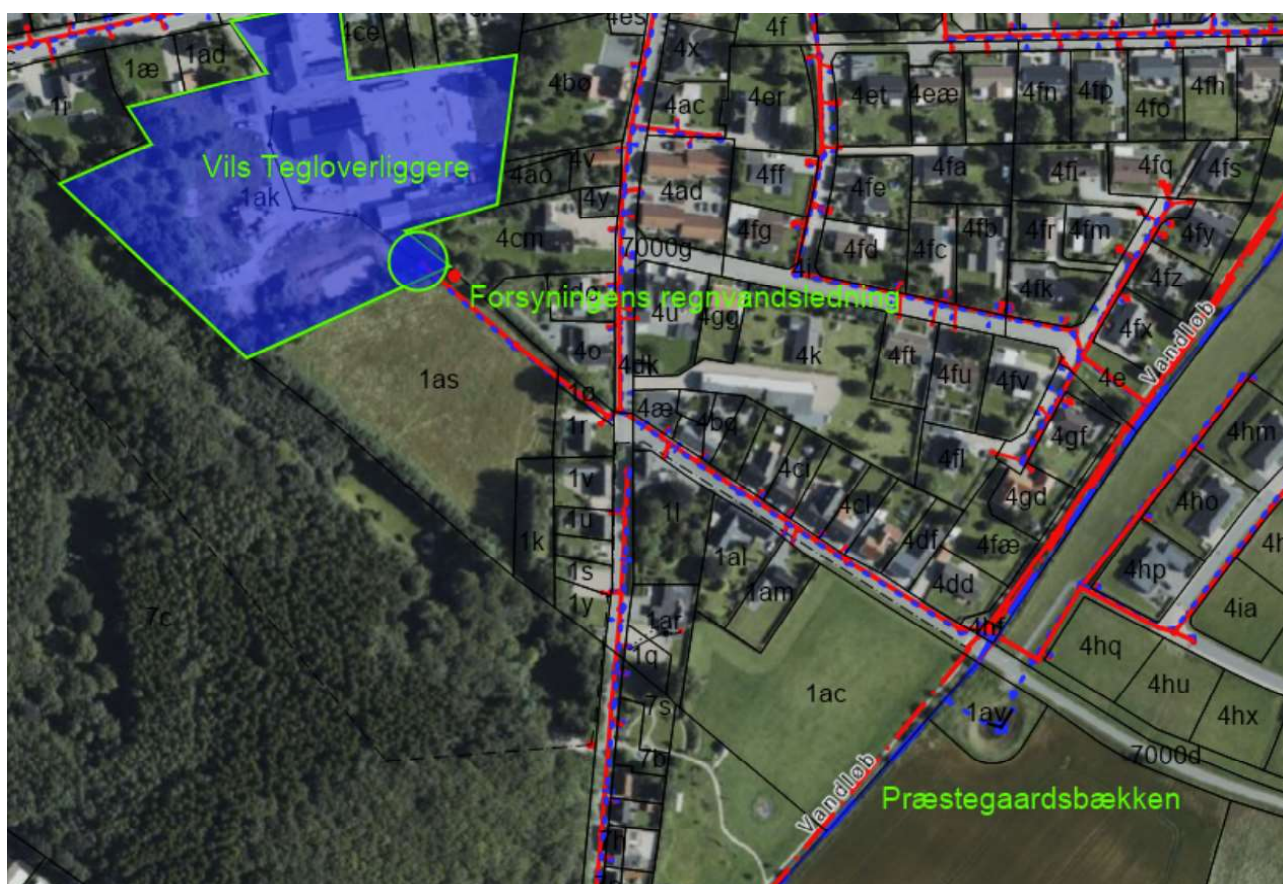

Figur 1: Placeringen af Vils Tegloverligger A/S, regnvandsledningen og Præstegaardsbækken.

17. september 2025

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Vils Tegloverliggere A/S
Virksomhedens adresse:	Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils
Grundejer	HUNDBORG EJENDOMME A/S, CVR 25799828
Virksomhedens kontaktperson:	Thomas Jensen Telefon: 61669555 Email: thomas@vto.dk
Virksomhedens matrikelnummer:	1ak, Kroggaard, Vejerslev
Tlf.nr. og e-mail:	Telefon: 9776 7188 Email: info@vto.dk
CVR-nr./P-nr.:	CVR: 27519881/P-nummer: 1011743761
Virksomhedens hovedaktivitet:	B 51: Cement- og betonstøberier og betonblanderier.
Lokalplaner	13.1: For Vils Virksomheden er beliggende i område, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	18. september 2025
Klagefristen (4 uger) udløber den:	16. oktober 2025
Søgsmålsfristen (½ år) udløber den:	18. marts 2026

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

Indhold

1. Baggrund	4
Misfarvning af Præstegaardsbækken	4
2. Afgørelse om tilslutningstilladelse	4
Generelle vilkår	4
Vilkår for indretning og drift	5
Vilkår for hændelser, hvor vand indeholdende murestøv skal flyttes	5
Vilkår for kontrol og egenkontrol	6
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	6
Spildevandsplan 2019	6
Præstegaardsbækken er et målsat vandløb	7
Misfarvning af præstegrådsbækken	7
Utsigtede hændelser – ikke daglig drift	7
Mulig løsning	7
Tilslutningstilladelse med vilkår - eksisterende tilledning	8
Procedure for hændelser, hvor vand indeholdende murstensstøv skal flyttes	8
Morsø Kommunes overordnede vurdering	8
4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse	8
Lovgrundlag	8
Gyldighed og retsbeskyttelse	9
5. Høring og klagevejledning	9
Parter	9
Høringer	9
Klagevejledning	9
Klagefrister	10
Søgsmål og aktindsigt	10
6. Kopimodtagere	10
7. Bilag	10

1. Baggrund

Misfarvning af Præstegaardsbækken

Morsø Kommune har to gange de seneste tre år konstateret misfarvning af Præstegaardsbækken. På baggrund af tilsyn og dialog med virksomheden Vils Tegloverliggere A/S er konklusionen, at misfarvningen skyldtes hændelser hos Vils Tegloverliggere A/S, hvor murstensstøv, opslemmet i vand, blev ledt til Præstegaardsbækken, ved et uheld.

Virksomhedens daglige drift giver ikke anledning til misfarvning af bækken, men virksomheden foretager interne flytninger af procesvand ca. 4 gange årligt, hvor der er risiko for, at vand med opslemmet murstensstøv kan tilgå Præstegaardsbækken, hvis der sker uheld.

Morsø Kommune, Natur og Miljø har været i dialog med virksomheden om, hvordan man fremadrettet kan forhindre, at murstensstøv kan tilgå bækken. Der er tale om meget fine partikler opslemmet i vand, hvilket gør det svært/umuligt at rense vandet for murstensstøv, før vandet når forsyningens regnvandsledning.

Tilledningen af regnvand fra pladsen hos virksomheden Vils Tegloverliggere A/S til forsyningens regnvandsledning, der leder til Præstegaardsbækken, er en eksisterende tilledning af regnvand. Vandmængderne, der tilledes forsyningens regnvandsledning med denne tilslutningstilladelse, ændres ikke – der stilles blot vilkår om, hvordan interne flytninger af procesvand med risiko for misfarvning af Præstegaardsbækken fremadrettet må udføres.

Denne tilslutningstilladelse omfatter udelukkende en procedure for håndteringen af procesvand, når virksomheden har behov for at flytte procesvand indeholdende skærestøv fra et bassin til et andet - og lignende hændelser.

2. Afgørelse om tilslutningstilladelse

Morsø Kommune giver hermed tilladelse til, at regnvand fra udendørs pladser på virksomheden Vils Tegloverliggere A/S beliggende matr.nr. 1ak, Kroggaard, Vejerslev; Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils fortsat kan ledes til forsyningens regnvandsledning, der er fremført til virksomheden grund, på nedenstående vilkår:

Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter udelukkende tilledningen af rent regnvand fra pladser på virksomheden Vils Tegloverliggere A/S beliggende matr.nr. 1ak, Kroggaard, Vejerslev; Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils til forsyningens regnvandsledning, der er fremført til forsyningens grund.
2. Tilladelsen omfatter udelukkende rent regnvand
3. Morsø Kommune kan til enhver tid revidere tilladelsen, hvis der findes dokumentation for, at de i tilladelsen opstillede vilkår, ikke er tilstrækkelige.

Vilkår for indretning og drift

4. De ansvarlige for installationer, på virksomhedens egen grund, er ejer af ejendommen matr.nr. 1ak, Kroggaard, Vejerslev; Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils.
5. De ansvarlige for installationer, på ejendommen matr.nr. 1ak, Kroggaard, Vejerslev; Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils, skal sikre korrekt drift og vedligehold af installationerne.

Vilkår for hændelser, hvor vand indeholdende murestøv skal flyttes

6. Virksomheden, der drives på ejendommen (Vils Tegloverligger A/S), skal sikre, at proceduren, som virksomheden har udarbejdet og fremsendt til Morsø Kommune (vedhæftet som bilag 1), altid bliver fulgt.

Uddrag fra proceduren:

Forberedelse før og efter flytning af skærestøv/slam fra det ene bassin til det andet:

Ved opstart:

- De 2 vejbrønde riste løftes af og erstattes med brønddæksler
- Lågene fra bassin 1 fjernes og der udlægges 2 brandslanger den ene til slamvand fra bassin 1 til 2 og den anden til overfladevandet som pumpes retur fra bassin 2 til 1. Gyllerører monteres til omrøring i bassin 1

Ved afslutning:

- Når arbejdet er fuldført fjernes gyllerører og brandslangerne, hvorefter det gemmes væk til næste gang. Lågene placeres og lukkes igen på bassin 1
- Brønddækslerne løftes af og erstattes med brøndriste, så alm. regnvand igen kan få passage. Inden skærestøvet lukkes dæksler til riste sikres det, at alt slam og støv er fjernet/fejjet op
- Hvis der mod forventning går hul på slangen eller brandslangerne glider fra hinanden, så kan slamme skrubes væk med en skovl og efter nogle dage vil det være så tørt, at det sidste kan fejes væk.

7. Virksomhedens personale skal være bekendt med proceduren.
8. Proceduren må udelukkende udføres i tørvejr.
9. Proceduren må udelukkende udføres under opsyn. Dvs., der skal være personale til stede på pladsen, der kender proceduren, imens hele processen med overførsel af procesvand fra et bassin til et andet står på.
10. Før overførsel af procesvand fra et bassin til et andet, eller andre lignende hændelser, påbegyndes, skal regnvandsrist udskiftes med brønddæksler.
11. Alle former for spild af murerstøv skal fejes op og bortskaffes til godkendt affaldsmodtageanlæg, før brønddækslerne må udskiftes med regnvandsriste igen, når arbejdet er afsluttet.

Vilkår for kontrol og egenkontrol

12.I tilfælde af uheld, hvor der er risiko for udslip af murerstøv eller andet til Præstegaardsbækken via forsyningens regnvandsledning, skal Morsø Kommune, Natur og Miljø kontaktes omgående.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

Spildevandsplan 2019


Virksomheden Vils Tegloverligger A/S beliggende Næssundvej 171, Vils, 7980 Vils er beliggende i kloakopland 210. Dette opland er overfladevandskloakeret/separatkloakeret. Tilledning af overfladevand til forsyningens regnvandsledning er således i overensstemmelse med Spildevandsplan 2019.

Morsø Forsyning A/S har fremført regnvandsledning til hjørnet af virksomhedens grund som vist på figuren herunder.



Figur 2: viser, at forsyningens regnvandsledning er ført frem til virksomheden grund.

Forsyningens regnvandsledning leder overfladevand til det målsatte vandløb Præstegaardsbækken ved Doktorvej. Se figur herunder.

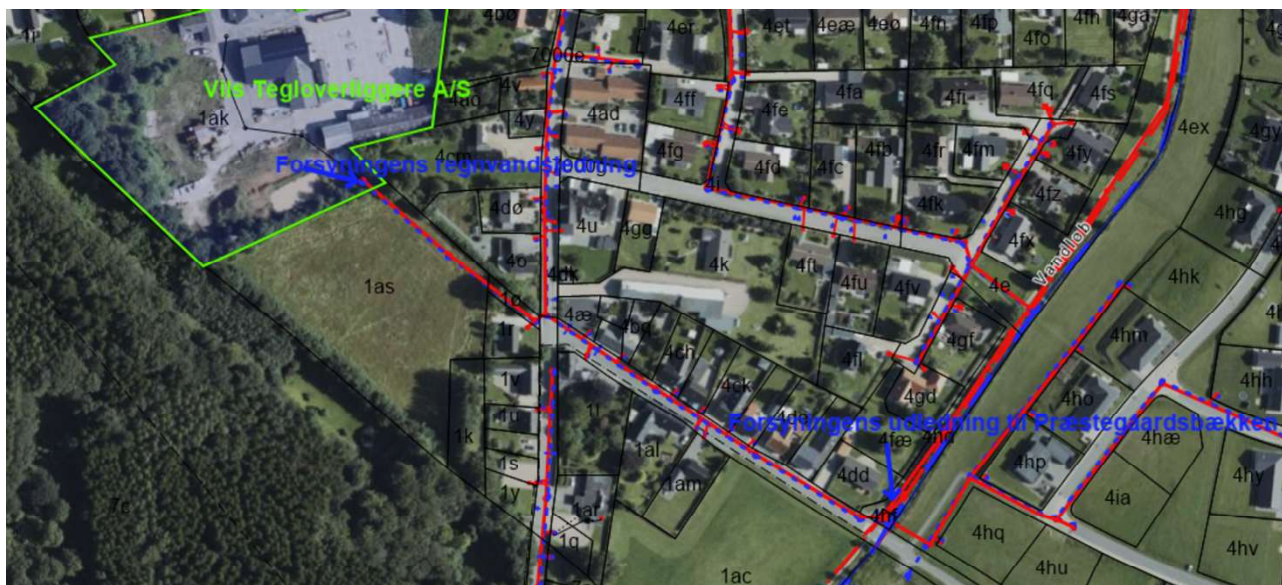

Figur 3. viser, at forsyningens regnvandsledning leder til det målsatte vandløb Præstegaardsbækken.

Præstegaardsbækken er et målsat vandløb

Misfarvning af præstegårdsbækken

Morsø Kommune har to gange de seneste tre år konstateret misfarvning af Præstegaardsbækken. Præstegaardsbækken er et målsat vandløb, og årsagen til misfarvningen af Præstegaardsbækken skal bestemmes og forhindres fremadrettet.

På baggrund af tilsyn og dialog med virksomheden Vils Tegloverligger A/S er konklusionen, at misfarvningen skyldtes hændelser hos Vils Tegloverligger A/S, hvor murstensstøv, opslemmet i procesvand, blev ledt til Præstegaardsbækken via en eksisterende tilslutning af regnvandsriste på virksomhedens pladser til forsyningens regnvandsledninger, ved et uheld.

Utsigtede hændelser – ikke daglig drift

Virksomhedens daglige drift giver ikke anledning til misfarvning af bækken, men virksomheden udfører interne flytninger af procesvand ca. 4 gange årligt, hvor der er risiko for, at vand med opslemmet murstensstøv kan tilgå Præstegaardsbækken, hvis der sker uheld. Det drejer sig f.eks. om hændelser, hvor procesvand pumpes fra et bassin til et andet, eller hvor bassiner skal oprensnes. Det er ved disse hændelser, at der er risiko for, at murstensstøv ender i Præstegaardsbækken via regnvandsledningen. Ved seneste hændelse var der en samling imellem to brandslanger, der havde åbnet sig/ikke var skruet ordentligt sammen.

Mulig løsning

Morsø Kommune, Natur og Miljø har været i dialog med virksomheden om, hvordan man fremadrettet kan forhindre, at murstensstøv kan tilgå bækken. Udledning af murstensstøv til Præstegaardsbækken er forekommet ved uheld, der fremadrettet skal undgås.

Løsningen bliver, at regnvandsriste udskiftes med dæksler i forbindelse med udførelsen af opgaver med overførslen af procesvand fra et bassin til et andet. Når

arbejdet er udført, udskiftes dækslerne med regnvandsriste igen. Hvis der under udførelsen af arbejdet sker spild på pladsen, så skal pladsen rengøres, før dæksler skiftes tilbage til regnvandsriste.

Hændelserne må kun udføres i tørvejr.

Proceduren fremgår af bilag 1: "Procedure for flytning af skærestøv/slam fra et bassin til et andet" (D2025-68822).

Tilslutningstilladelse med vilkår - eksisterende tilledning

Tilledningen af regnvand fra virksomheden Vils Tegloverliggere A/S til forsyningens regnvandsledning, der leder til Præstegaardsbækken, er en eksisterende tilledning af regnvand. Vandmængderne, der tilledes forsyningens regnvandsledning med denne tilslutningstilladelse, ændres ikke – der stilles blot vilkår om, hvordan hændelser med risiko for misfarvning af Præstegaardsbækken fremadrettet må udføres – for at undgå misfarvning af Præstegaardsbækken fremadrettet.

Tilslutningstilladelsen omfatter udelukkende en procedure for håndteringen af procesvand, når virksomheden har behov for at flytte procesvand indeholdende skærestøv fra et bassin til et andet - og lignende hændelser. Da der er tale om en eksisterende tilledning til forsyningens regnvandsledning, er der ikke lavet beregninger på vandmængder fra tag- og overflader, der ledes til forsyningens regnvandsledning, i forbindelse med udarbejdelsen af denne tilslutningstilladelse.

Procedure for hændelser, hvor vand indeholdende murstensstøv skal flyttes

Virksomheden, Vils Tegloverliggere A/S, har udarbejdet procedure for, hvordan interne flytninger af procesvand, hvor der er risiko for, at der tilledes opslemmet murstensstøv til Præstegaardsbækken, skal udføres. Morsø Kommune vurderer, at der fremadrettet ikke vil ske misfarvning af Præstegaardsbækken med murstensstøv, når førnævnte procedure følges. Proceduren er vedhæftet som bilag 1 til denne tilslutningstilladelse, og dokumentet har dokumentnummer D2025-68822 i NOVA (Morsø kommunes ESDH-system).

I tilfælde af, at der igen opleves misfarvninger af Præstegaardsbækken, eller hvis vandløbet på anden vis lider overlast, da vil tilslutningstilladelsen blive taget op på ny og revurderet, da der ikke er retsbeskyttelse på tilladelser meddelt efter kapitel 4 "Beskyttelse af overfladevand" i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Morsø Kommunes overordnede vurdering

Morsø Kommune vurderer, at tilledningen af overfladevand til forsyningens ledning, på denne tilslutningstilladelses vilkår fremadrettet ikke vil give anledning til misfarvning af Præstegaardsbækken.

4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse

Lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

¹ [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse](#)

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen træder i kraft, i det øjeblik, den er meddelt. Tilladelsen er ikke tidsbegrænset. Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og har jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9 tilsynsforpligtelsen på anlægget, og kan til enhver tid kontrollere, at tilladelsens vilkår overholdes.

Morsø Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En eventuel ændring af tilladelsens vilkår vil blive varslet og meddelt med klagefrist i hht. Miljøbeskyttelsesloven.

5. Høring og klagevejledning

Parter

Morsø Kommune anser Morsø Forsyning A/S som part i sagen, da Morsø Forsyning er ejer af de ledninger, der er ført frem til virksomhedens grund.

Morsø Kommune anser ikke omboende som parter i sagen, da de omboende ikke kan blive berørt af flytningen af procesvand internt på virksomhedens areal og af tilledningen af rent regnvand til forsyningens regnvandsledning.

Høringer

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring hos ansøger og hos Morsø Forsyning A/S med mails af 26. august 2025 (D2025-88679 og D2025-88712).

Ansøger har ingen bemærkninger til udkastet jf. mail af 28. august 2025 (D2025-97378).

Morsø Kommune har ikke modtaget bemærkninger til udkastet fra Morsø Forsyning A/S.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den
- konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem

Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videregiver herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den DATO.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

6. Kopimodtagere

Følgende er underrettet ved fremsendelse af kopi af tilslutningstilladelsen:

Navn	E-mailadresse
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	morsoe@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdeling)	morsoe@dof.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk

7. Bilag

Bilag 1: "Procedure for overførsel af procesvand med skærestøv imellem bassiner" (D2025-68822)

Morsø Kommune
Natur og Miljø
Att.: Camilla Simonsen

Dato: 24.06.2025

Procedure for flytning af skærestøv/slam fra et bassin til et andet:

Bassin 1 har behov for at blive tømt ca. 2 gange årligt, hvor det røde skærestøvsvand omrøres med en gyllerører og pumpes via brandslanger fra bassin 1 til 2, hvilket tager ca. 8 timer. Overfladevandet fra bassin 2 pumpes retur til bassin 1, hvor det genbruges til skæring af mursten. Når overfladevandet er pumpet væk fra bassin 2 bundfælder slammet og tørrer ud, hvorefter det graves væk og afhentes af Egersund/Wienerberger Teglværk til genbrug i produktionen af nye mursten.

Forberedelse før og efter flytning af skærestøv/slam fra det ene bassin til det andet:

Ved opstart:

- De 2 vejbrønde riste løftes af og erstattes med brønddæksler
- Lågene fra bassin 1 fjernes og der udlægges 2 brandslanger den ene til slamvand fra bassin 1 til 2 og den anden til overfladevandet som pumpes retur fra bassin 2 til 1. Gyllerører monteres til omrøring i bassinet.

Ved afslutning:

- Når arbejdet er fuldført fjernes gyllerører og brandslangerne, hvorefter det gemmes væk til næste gang. Lågene placeres og lukkes igen på bassin 1
- Brønddækslerne løftes af og erstattes med brøndriste, så alm. regnvand igen kan få passage. Inden skiftet fra dæksler til riste sikres det, at alt slam og støv er fjernet/fejlet op
- Hvis der mod forventning går hul på slangen eller brandslangerne glider fra hinanden, så kan slammet skrubes væk med en skovl og efter nogle dage vil det være så tørt, at det sidste kan fejes væk.

Med venlig hilsen


Thomas Jensen
Direktør
VTO – Vils Tegloverliggere A/S
Næssundvej 171, 7980 Vils
Mobil: +45 61 66 95 55
Mail: Thomas@vto.dk
Web: www.vto.dk
Faktura sendes til: faktura@vto.dk



VILS TEGLOVERLIGGERE A/S



 Brønde

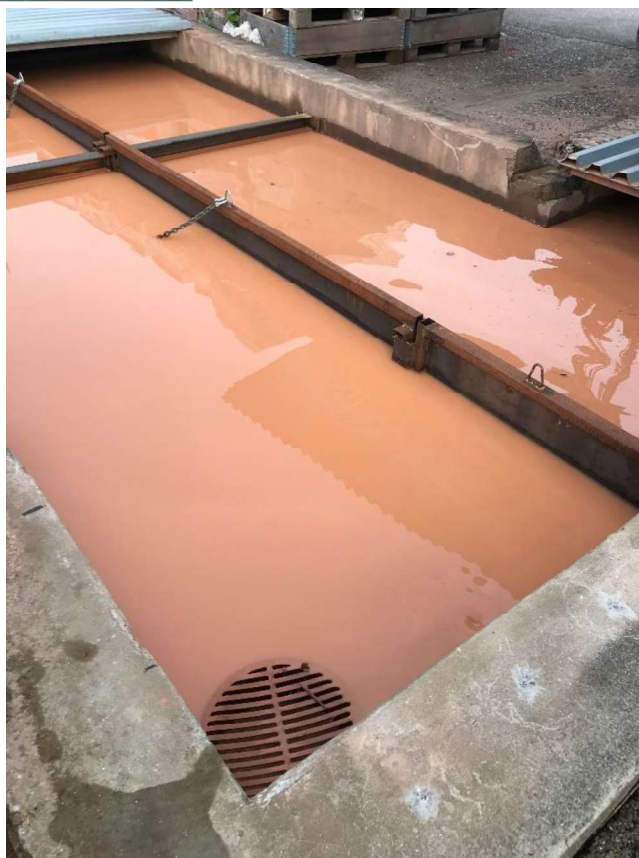

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk