

Dato 25-3-2026
Sagsnr: S2022-24499

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udledning fra Langtoftegård renseanlæg.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jan Snæver
99707059
jasn@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk



Afgørelse om ikke VVM-pligt for udledning fra Langtoftegård renseanlæg.

Morsø Kommune har den 15. januar 2025 modtaget en VVM-ansøgning om en fornyet udledningstilladelse for Langtoftegård rensningsanlæg. Rensningsanlægget er placeret på Langtoften 30D, 7950 Erslev, matrikel 5f, Skallerup by. Ansøger er KRÜGER A/S på vegne af Morsø Spildevand A/S.

Rensningsanlæg er opført på bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), punkt 11.c: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Beskrivelsen på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette er der foretaget en VVM-screening, som er en vurdering af, om udledningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Afgørelse

Morsø Kommune afgør jf. § 21 i Miljøvurderingsloven¹, at ovennævnte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er VVM-pligtigt.

Projektet - Udledningstilladelse

Udledningstilladelsen er en fornyelse af eksisterende udledningstilladelse, da den oprindelige udledningstilladelse, der var meddelt af Viborg Amt i 2005, er bortkommet og dermed er blevet gjort ugyldig.

Siden udledningstilladelsen fra 2005 blev meddelt af Viborg Amt, er der sket store strukturelle ændringer i spildevandssammensætningen på Mors, hvor flere større spildevands oplande er blevet afskåret til Østerstrand renseanlæg.

Dette har medført at belastningen på Langtoftegård renseanlæg ligeledes kan reduceres fra ca. 9.000 PE til i dag 990 PE.

Udledningstilladelsen foreskriver også at de store mængder uvedkommende vand skal kortlægges, med henblik på reduktion så overløb til Limfjorden kan minimeres og på sigt stoppes. Disse tiltag skal løses inden der skal udarbejdes en ny udledningstilladelse om 5 år, hvor Spildevandsplanen siger at Langtoftegård skal nedlægges og afskæres til Øster Strand renseanlæg i Nykøbing.

Begrundelse

En screening er en foreløbig vurdering af, om der kan forventes en væsentlig påvirkning af miljøet. En screeningsafgørelse skal kunne træffes hurtigt og hovedsagelig på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger og almene erfaringer fra det pågældende sagsområde.

¹ LBKG nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. I forbindelse med vurderingen af udledningens mulige påvirkninger af miljøet, er det især fundet relevant at vurdere udledningen i forhold til § 3 beskyttet natur, områder der er registreret eller fredet ved national lovgivning, Vandområdeplaner 2021-2027 og Natura 2000.

Recipienttilstand og påvirkninger heraf.

Thisted Bredning indgår som målsat recipient i Miljøstyrelsens Vandområdeplaner 2021-2027, og er således omfattet af målsætningen om god økologisk og god kemisk tilstand. Da denne udledningstilladelse er en fornyelse af en eksisterende udledningstilladelse, men hvor der ansøges om at reducere den tilladte belastning til 990 PE, dette vil ikke ændre den faktiske udledning til recipienten, men vil beskytte recipienten mod en forøgelse af belastningen i forhold til den oprindelige udledningstilladelse.

Beskyttet natur

Der er flere forekomster af beskyttet natur i umiddelbar nærhed af rensningsanlægget, herunder en beskyttet eng, strandeng og et overdrev. Arealerne vurderes ikke at blive påvirket af udledning fra rensningsanlægget.

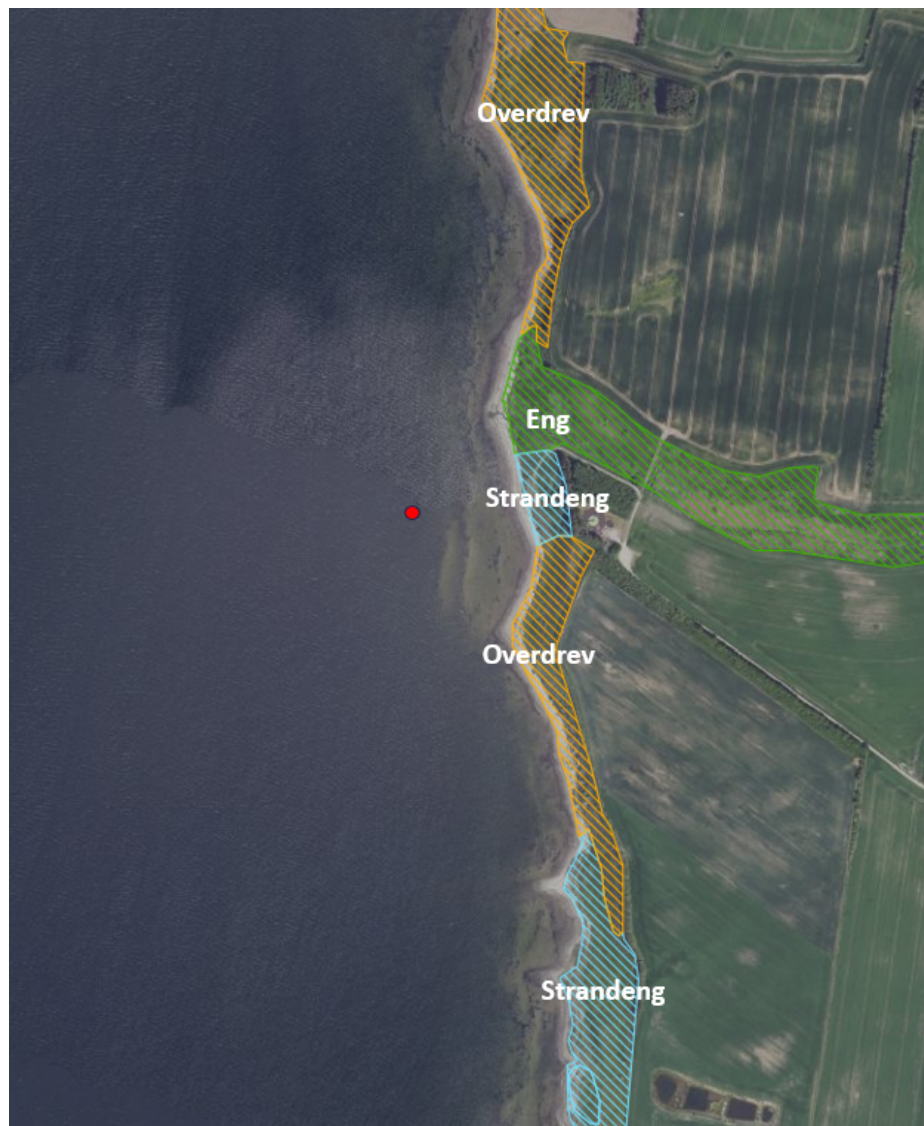

Figur 1: Danmarks Miljøportal, beskyttede naturtyper og deres tilstand i nærheden af renseanlægget og dets udledningspunkt (markeret med rødt)

Vandområdeplaner

Screeningen inkluderer de 49 arter i habitatdirektivets bilag IV, der defineres som “naturligt hjemmehørende i Danmark”. Ifm. screeningen, har ansøger fastsat en detektionsgrænse for arterne på 4 km. afstand fra udledningspunkterne.

Bilag IV arter, der alene optræder i en afstand på mere end 4 km. fra udledningspunkterne, vurderet det usandsynligt at disse potentielt påvirkes, da udledningen i denne afstand vil være fortyndet i sådan en grad, af den ikke vil kunne udgøre en væsentlig påvirkning heraf.

Internationale beskyttelsesinteresser – Natura2000.

Udledningspunktet fra Langtoftegård renseanlæg er placeret ca. 7 km fra Natura 2000-område nr. 42, Mågerodde og Karby Odde.

Området inkluderer et habitatområde (H177) og et fuglebeskyttelsesområde (F25) med dertilhørende naturtyper, habitatarter samt fuglearter på udpegningsgrundlaget

Jf. Natura 2000-planen (2022-2027) for området er naturtilstanden for de lysåbne naturtyper overvejende god. Den gode naturtilstand skyldes særligt, at de mange hektar med strandeng afgræsses hensigtsmæssigt. Der er dog mindre områder med lavere klasser af naturtilstand, hvilket generelt skyldes tilgroning og opvækst af invasive arter (rynket rose) samt direkte påvirkning fra landbrugsdrift.

Området tilgodeser generelt favorable levesteder for ynglefugle på udpegningsgrundlaget - med god vegetationsstruktur, hydrologi, og kun mindre grad af forstyrrelse fra mennesker. Ynglebestanden for nogle af fuglearterne anses dog for at være negativt påvirket af prædiktion fra landlevende rovdyr.

Samlet vurdering

Udledningen vurderes således ikke at være omfattet af reglerne om miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport for det pågældende projekt.

Vurderingen er begrundet i, at projektets miljøpåvirkning er af en sådan karakter og grad, at udledningen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet herunder bl.a. beskyttet natur, vand, luft, menneskers sundhed, kulturarv og landskab.

Resultatet af VVM-screeningen ses i vedhæftede screeningsskema.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven § 21, hvor udledningstilladelsen er omfattet af bestemmelserne i lovens bilag 2 punkt 11.c: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, www.morsoe.dk onsdag den 25. mar. 2026, og klagefristen regnes 4 uger dvs. klagefristen er **onsdag den 22. april 2026**.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Udledningstilladelsen til Langtoftegård renseanlæg er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og der kan derfor klages i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, LBK nr. 1742 af 22/12/2025 kan Miljø og Fødevareklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Det er et retligt spørgsmål, om der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering af et planforslag. Da planforslaget er udarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven, betyder det, at nærværende screeningsafgørelse

kan påklages til Miljø og fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus, som ligger på Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen. Der henvises til Klageportalen for en mere udførlig klagevejledning.

Kommunens afgørelse kan påklages, jf. Miljøvurderingslovens § 49, til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis en afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske inden 6 måneder, efter at du har modtaget kommunens afgørelse. For afgørelser, der offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra datoen for annoncen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan Snæver tlf. nr. 4236 2715 eller e-mail jasn@morsoe.dk.


Screeningsskema er vedhæftet denne afgørelse

Orienteringsliste

Følgende har modtaget afgørelsen

- Morsø Spildevand A/S: post@morsoeforsyning.dk
- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
- John Ejvind Hansen: joeha@mst.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors: morsoe@dn.dk
- Danmarks fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@fersvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Morsø Lystfiskerforening: mlf@morsoe.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Screeningsskema

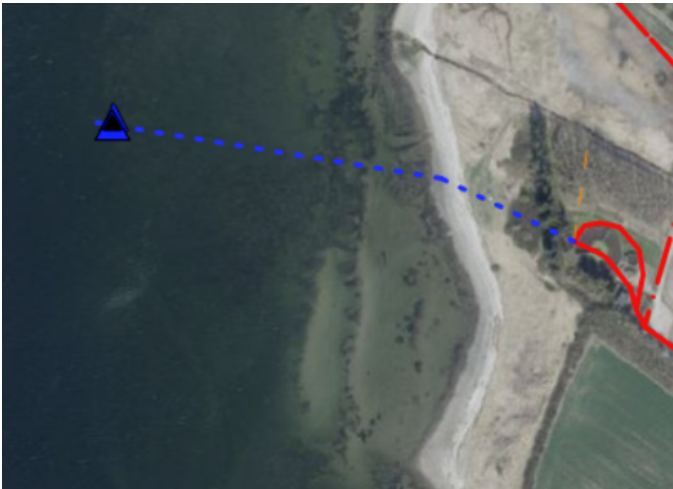Ansøger	Morsø Forsyning A/S
Projektbeskrivelse	Udledning af rensset spildevand til Limfjorden
Billede/kort af projek- tets placering	 Langtoftegård renseanlæg  Udledningspunkt for Langtoftegård renseanlæg
Kategori i bilag 2	11c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Hvad er VVM

VVM betyder **V**urdering af **V**irkninger på **M**iljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for et projekt eller anlæg, hvis det enten er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1, eller er omfattet af lovens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovens bilag 6 er vist som skema i det nedenstående. Den skematiske fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse VVM-pligt.

Punkt 1-2 i skemaet vedrører projektets karakteristika og geografisk placering. Punkt 3 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og det kan opfattes som en konklusion af væsentligheden af de miljøpåvirkninger, der er fundet under punkterne 1-2.

Den sammenfattede konklusion ses på side 2.

	Sammenfattende konklusion	Ja	Nej
Kan projektet få en væsentlig indvirkning på miljøet?	Vurderingen er begrundet i, at projektets miljøpåvirkning er af en sådan karakter og grad, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet herunder bl.a. beskyttet natur, vand, luft, menneskers sundhed, kulturarv og landskab, herunder at: - Projektet har som overordnet formål at forbedre vandmiljøet og naturen. - Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge ynglesteder og levevilkår for bilag IV-arter. - Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af miljøet eller plante- og dyrelivet, herunder natura2000-områder. - Miljøpåvirkningens omfang er af sådan karakter og grad, at projektet ikke vil medføre påvirkning af miljøet, og at projektet ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.		

1. Projektets karakteristika	Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle indvirkninger/forbrug m.v. Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet	Ingen	Ikke væsentlig	Væsentlig
Anlæggets dimensioner og udformning	Anlægget gennemgår ingen forandringer i projektet.	x		
Kumulation med andre eksisterende	Der er en række renseanlæg som udleder til Thisted bredning. Disse har alle tilsammen en kumulativ effekt		x	

og/eller godkendte projekter	på tilstanden i Thisted bredning. Projektet øger ikke denne effekt, da der ikke gives tilladelse til en øget udledning, men en reduktion af den tidligere tilladte mængde af udledning af næringsstoffer.			
brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	I projektet anvendes der ikke naturressourcer, da der ikke bliver lavet et fysisk projekt.	x		
Affaldsproduktion	Der er ingen farlig affald fra anlægget. Spildevandsslam sendes til Østre Strand renseanlæg. Spildevandsslammet bortskaffes jf. "slambekendtgørelsens" (BKG 27/06 2018 nr. 1001) forskrifter. På anlægget produceres årligt ca. 3 tons ristegods og bortskaffes jf. den til enhver tid gældende kommunale affaldsvedtægt. Spildevand produceret internt på anlægget (ved eks. spuling af riste mv.) håndteres og renses internt på renseanlægget. Spildevandet som renseanlægget modtager fra oplandet renses og udledes til recipient (Vildsund/Thisted Bredning). Mængden udgør årligt 180.000 m³. Regnvand håndteres internt på matriklen.	x		
Forurening og gener	Anlægget er allerede i drift og der har ikke været konstateret gener og forurening fra anlægget.	x		
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Der er ikke risiko for større ulykker/katastrofer for det pågældende projekt. Der er en forventet stigning af havniveauet i Limfjorden over de næste 100 år. Der forventes en vandstigning på ca. 25 cm. Anlægget er placeret i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion i henhold til kommuneplan 2021.		x	
Risiko for menneskers sundhed	Anlægget er allerede i drift. Der har tidligere ikke været påvist risiko for menneskers sundhed.	x		

2. Projektets placering	Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle indvirkninger/forbrug m.v. Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet	Ingen	Ikke væsentlig	Væsentlig
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:				
Eksisterende og godkendt arealanvendelse	Anlægget er placeret på samme sted, hvor anlægget har ligget i over 40 år. Der er ikke en gældende lokalplan for renseanlægget.	x		
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	Projektet medfører udelukkende udledning af næringsstoffer til de marine naturtyper i Limfjorden. Omfanget af udledningen vurderes at være af en størrelse som ikke har betydning for den overordnede biodiversitet i fjorden.	x		
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder				
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Sundby Bæk udmunder ca. 140 m fra renseanlægget og ca. 200 m fra udledningsspunktet for renseanlægget.	x		
ii) Kystområder og havmiljø	Udledningen sker til kystområde og havmiljø. Projektet vil betyde en nedsat kapacitet for Langtoftegård renseanlæg, ift. eksisterende udledningstilladelse. Dermed sker der en reduktion i den mulige udledning af renset spildevand med dertilhørende indhold af organisk stof, kvælstof, fosfor mv. Den nye udledningstilladelse vil således tillade en mængdemæssig mindre udledning fra renseanlægget ift. den eksisterende udledningstilladelse.	x		
Bjerg- og skovområder	Ikke relevant. Anlægget er placeret meget langt væk fra bjerg og skovområde.	x		
iv) Naturreservater og parker	Der er ingen naturreservater eller parker i nærheden af anlægget.	x		
v) Områder, der er registreret, beskyt-	Langtoftegård renseanlæg ligger ikke i et natur-2000 område, mens renseanlæggets udlednings-	x		

tet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatsområder	punkt ligger ca. 7 km. nord for nærmeste Natura2000-område, Mågerodde og Karby Odde. Ad "vandvejen" er der dog som minimum 8-9 km. til natura-2000 området og udledningen fra rensningsanlægget vurderes derfor at være fortyndet i en sådan grad at det er af underordnet betydning for de marine naturtyper. Projektet vil betyde en nedsat kapacitet for Langtoftegård renseanlæg, ift. eksisterende udledningstilladels. Dermed sker der en reduktion i den mulige udledning af rensed spildevand med dertilhørende indhold af organisk stof, kvælstof, fosfor mv. Den nye udledningstilladelse vil således tillade en mængdemæssig mindre udledning fra renseanlægget ift. den eksisterende udledningstilladelse.			
vi) Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet (EU-lovgivning.)	Langtoftegårdrenseanlæg ligger ikke i Natura2000 område.	x		
vii) Tætbefolkede områder	Byen Sundby er det nærmeste befolkede område. Anlægget ligger ca. 1,5 km sydvest fra Sundby og det vurderes at projektet ikke have en væsentlig indvirkning på mennesker bosat i nærheden, da anlæggets udledning og fysiske rammer ikke ændres i projektet.	x		
viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	Da der ingen fysisk ændring sker i projektet, har det ingen betydning for lokaliteter og landskaber af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	x		

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	Hvis der identificeres indvirkninger under punkt 1 og 2, skal disse vurderes i forhold til nedenstående	Ingen	Ikke væsentlig	Væsentlig
De potentielle væsentlige virkninger af projekt skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:				
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og	Projektet har en rumlig udstrækning i Thisted Bredning, som hidtil. Ingen personer forventes at blive berørt.	x		

antallet af personer, der forventes berørt)				
Indvirkningens art	Uændret udledning af næringsstoffer til Limfjorden.	x		
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Ikke relevant	x		
Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Projektet ændrer ikke udledning af næringsstoffer til Limfjorden. Projektet intensitet og kompleksitet ændres ikke fra før projektet.	x		
Indvirkningens sandsynlighed	Den uændret indvirkning er sandsynlig.	x		
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Indvirkningen er indtruffet, varig, hyppig. Indvirkningen er ikke reversibel, undtagen hvis anlægget flyttes/nedlægges eller driften stopper.	x		
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne fra andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er en række renseanlæg som udleder til Thisted bredning. Disse har alle tilsammen en kumulativ effekt på tilstanden i Thisted bredning. Projektet øger ikke denne effekt, da der ikke gives tilladelse til en øget udledning, men en reduktion af den tidligere tilladte mængde af udledning af næringsstoffer.		x	
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Projektet begrænser muligheden for en større udledning af næringsstoffer ved at der bliver meddelt en ny udledningstilladelse, der mængdemæssig tillader en mindre udledning fra renseanlægget ift. den eksisterende udledningstilladelse.	x		

Miljøvurdering			
Sammentælling af krydser	22	3	
Miljøvurderingsrapport	x		
Grøn = Nej			
Rød: Ja			